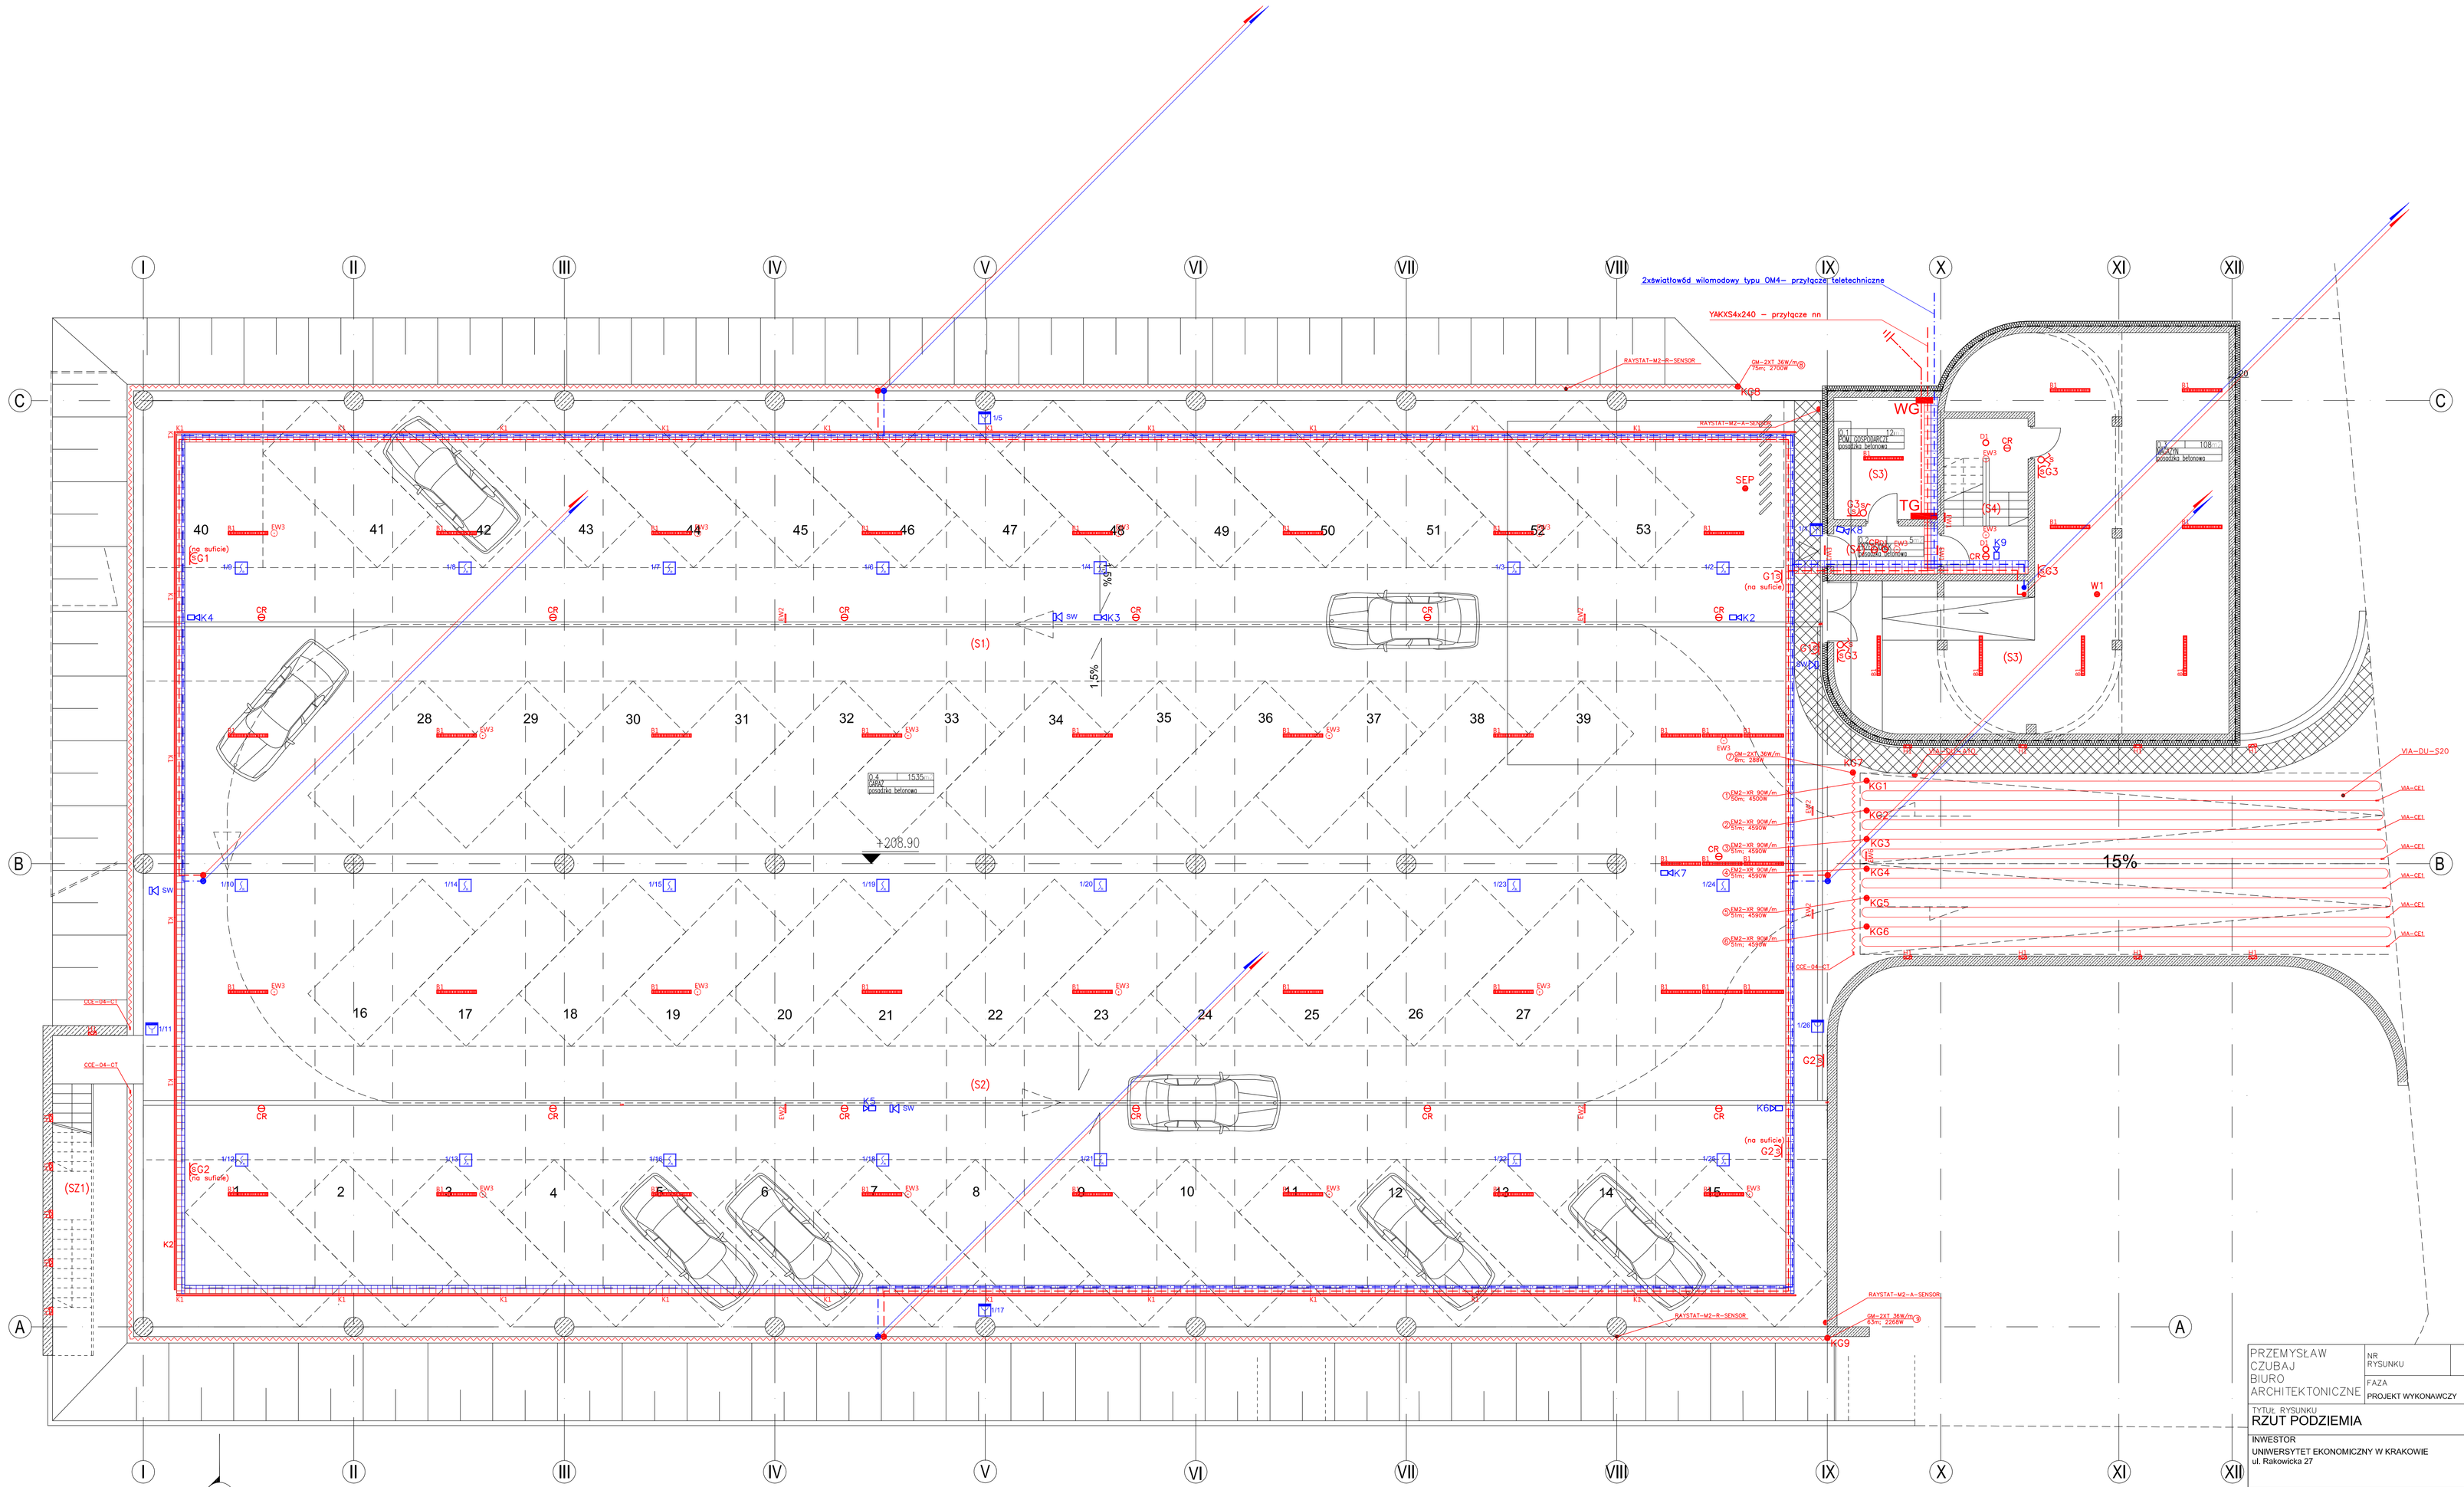

OŚWIETLENIE - LEGENDA

- B1 — COSMO LED 50W oprawa nastropowa IP65, Ra>80, 3000K ES SYSTEM
- C1 — PROFI 48 MIRROR LED 15W, 900lm oprawa naścienna IP44, Ra>80, 3000K montaż nad lustrem, ap2i/imperial
- D1 — DLN 185 28W, 2000lm oprawa nastropowa IP44, Ra>80, 3000K, ap2i / imperial
- E1 — PANEL LED 48W 4300lm oprawa nastropowa IP20 Ra>80, 3000K, ap2i / imperial
- H1 — INSERT +2,10W oprawa zewnętrzna montaż w ścianie, na wysokości h=0,5m ap2i/imperial
- S1 — Pasek LED 23W P65 w profilu alu, dł. 5m, zasilacz poza profilem, świecący w bok - oświetlenie wnęki ap2i/imperial
- S2 — Pasek LED 6,9W P65 w profilu alu, dł. 1,5m, zasilacz poza profilem, świecący w bok - oświetlenie wnęki ap2i/imperial
- F1 — FORTIMO WALL 170 DN 20W, 2000lm oprawa zewnętrzna IP54, Ra>80, 3000K montaż na elewacji, ap2i/imperial
- EW1 — INFINITY II B LED 1W 1h, PT, IP44, AT, IK08 oprawa ewakuacyjna jednostronna, autotest, certyfikat CNBOP, ap2i / imperial
- EW2 — INFINITY II AC LED 1W 1h, PT, IP44, AT oprawa ewakuacyjna dwustronna, autotest, certyfikat CNBOP, ap2i / imperial
- EW3 — AXN 3W 1h, IP65, AT /opt. otwarta/ oprawa ewakuacyjna nastropowa, autotest certyfikat CNBOP, ap2i/imperial
- EW6 — OUTDOOR LED 3W 1h, IP65, AT oprawa ewakuacyjna, praca w niskich temperaturach, autotest, ap2i grupa Imperial

- SW — Sygnalizator akustyczno-optyczny
- A — Czujka dymu
- T — Ręczny ostrzegacz pożarowy
- K — Kamera wewnętrzna
- KZ — Kamera zewnętrzna
- K — Kasownik
- Przycisk pociągowy
- Lampka z buczkiem
- 1 — Gniazdo 2xRJ45 kat.6
- Wp.poż. — Wyłącznik pożarowy
- G — Gniazdko wtykowe 230V
- K — Gniazdko wtykowe komputerowe, DATA
- GR — Grzejnik elektryczny
- TE — Bojler
- CR — Czujka ruchu
- Floorbox — Puszka podłogowa zewnętrzna IP67 (2xgniazdko 230V + 2xgniazdkoRJ45 kat.6) oraz puszka podłogowa zewnętrzna IP67 (1xgniazdko 400V, 32A)

- KG — kable grzewcze
- W — wentylator
- SEP — pompa separatora

PRZEMYSŁAW CZUBAJ BIURO ARCHITEKTONICZNE	NR RYSUNKU	3.
	FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PODZIEMIA	
INWESTOR	UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE ul. Rakowicka 27	
OBIEKT	FORUM WIELOFUNKCYJNE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE UL. RAKOWICKA 27, KRAKÓW	
NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	**Budowa boiska wielofunkcyjnego jako Forum Uniwersytetu Ekonomicznego na miejscu istniejącego boiska i parkingu wraz z budową zapleca, garażu otwartego pod boiskiem wielofunkcyjnym wraz z przebudową i budową miejsc parkingowych, przebudową kanalizacji , orazinfrastrukturą techniczną, komunikacyjną i zagospodarowaniem wraz z małą architekturą , instalacjami wewnętrznymi wentylacji mechanicznej i a tereie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27 na działkach nr 225/2 , 227/1 obr. 8 Śródmieście,"27 na działkach nr 225/2 , 227/1 obr.8 Śródmieście**	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Rafał Góra MAP/0315/POOE/13	PODPIS
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marcin Janocha MAP/0050/PWOE/10	PODPIS
OPRACWOAŁ	mgr inż. Mateusz Figa	
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	
SKALA 1:100	DATA 06.2017	