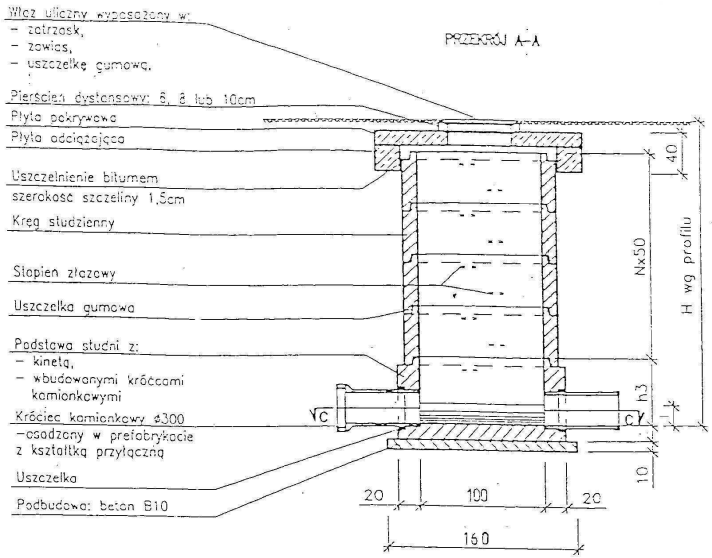

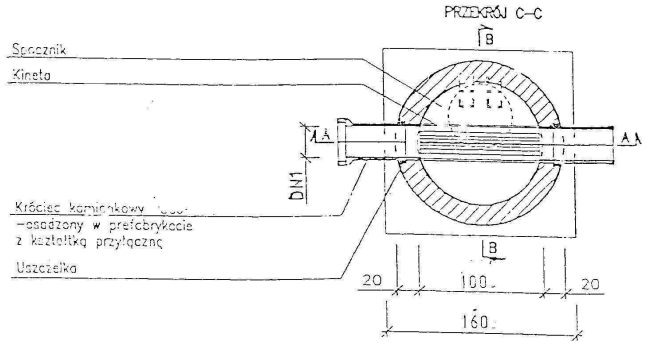

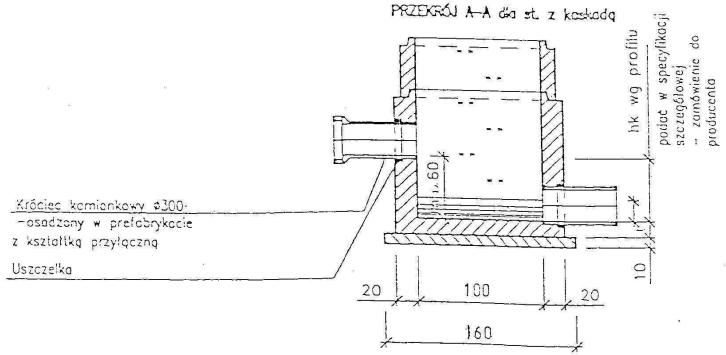

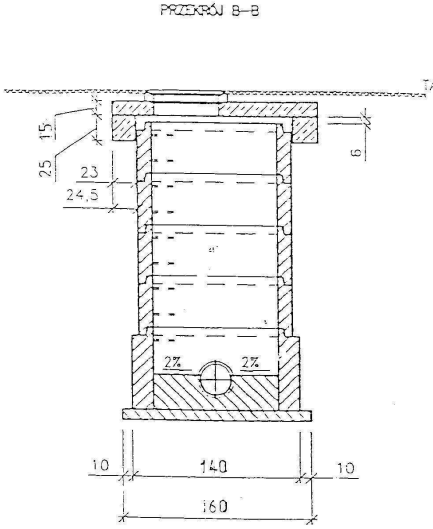

TABLICA WYMIARÓW ZAMIENNYCH

Średnica kanału [mm]	Wysokość kinety [mm]		
DN1	h3	t	f
300	650	150	200
400	750	150	270
450	800	150	300
500	800	200	340
600	900	200	400

IZOLACJA:

woda nieagresywna i słabo agresywna
POZIOMA: 2 x papa na lepiku asfaltowym
PIONOWA: zagruntowanie 2 x powierzchni abizolem "R", 2 warstwy abizolu "P" lub lepiku asfalt. na gorąco

woda średnio agresywna i silnie agresywna
a. do wys. zw. wody gruntowej nad podłoże: B75, izolacja pozioma i pionowa jak dla wody słabo agresywnej
b. zwierciadło wody gruntowej powyżej 1,0 m od podłoża:
POZIOMA: 2 x papa na lepiku asfaltowym z wypełniaczem mineralnym (np. grys wapienny)
PIONOWA: impregnacja powierzchni 2 x abizolem "R", 2 warstwy masy asf. abizol "P", mata szklana DM–1004 przesycona abizolem "P", 1 warstwa abizolu "G"

UWAGI:
– komora musi spełniać wymogi normy szczelności wg PN–92/B–10735 pkt. 6.11–6.13
– Pierścień odciążający stosować w zależności od zaleceń MPWiK lub ZGK
– Podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym wykopu

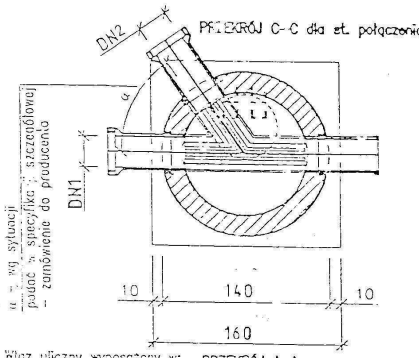

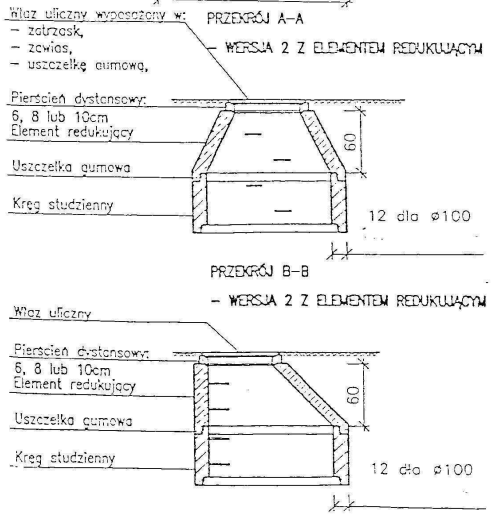

STUDZIENKA KANALIZACYJNA ϕ 100cm TYPU KAPRIN lub JANSOW

RYS.10