wymiar w świetle ocieplenia

wymiar w świetle muru

Pawilon E nieobjęty opracowaniem

DETAL D

DETAL C

1|toaleta dla niepełnosprawnych 2.15| 10.47 m2

2|toaleta męska 2.17| 14.72 m2

3|toalety damskie 2.18| 14.56 m2

8|szatnia 2.14| 57.97 m2

Katedra procesu zarządzania 107|pom. biurowe 2.19| 16.56 m2

Katedra procesu zarządzania 107A|pom. biurowe 2.20| 16.12 m2

Katedra procesu zarządzania 107B|pom. biurowe 2.21| 14.40 m2

108|Księgarnia Ulek 2.22| 50.71 m2

Księgarnia Ulek pom. biurowe 109|magazyn podręczny 2.23| 29.27 m2

17|korytarz 2.29| 8.66 m2

16|korytarz 2.27| 8.67 m2

Katedra procesu zarządzania 112|sala seminaryjna 2.28| 31.47 m2

1|hol 2.02| 214.72 m2

4|korytarz 2.16| 73.54 m2

5|klatka schodowa 2.26,30| 22.41 m2

Wydawnictwo magazyn wydawnictw zwartych 127|pom. biurowe 2.24| 9.03 m2

Katedra procesu zarządzania 114|pom. biurowe 2.33| 15.66 m2

3|klatka schodowa 2.01| 14.29 m2

Katedra procesu zarządzania 128|pom. biurowe 2.36| 17.19 m2

Katedra procesu zarządzania 115|pom. biurowe 2.37| 16.03 m2

7|korytarz 2.31| 20.18 m2

7|Portiernia 2.12| 16.20 m2

Wypożyczalnia międzybibliotecznej Samodzielne stanowisko ds. bibliometrii 104|pom. biurowe 2.11| 16.03 m2

13|klatka schodowa 2.10| 14.61 m2

10|klatka schodowa 2.35| 5.05 m2

8|klatka schodowa 2.38,39| 24.01 m2

Katedra procesu zarządzania 116|kierownik katedry 2.40| 15.74 m2

9|korytarz 2.41| 42.94 m2

Katedra procesu zarządzania 117|sekretariat 2.42| 16.28 m2

Wypożyczalnia ogólna 103|pom. biurowe 2.09| 33.28 m2

129|Wypożyczalnia ogólna 2.03| 406.77 m2

Wypożyczalnia ogólna magazyn podręczny 5.20 m2

Katedra procesu zarządzania 118|pom. biurowe 2.44| 14.71 m2

6|toaleta męska 2.45| 13.55 m2

5|toaleta damska 2.46| 12.64 m2

Katedra procesu zarządzania 117A|pom. biurowe 2.43| 13.42 m2

WINDA NIE PODLEGA TERMOMODERNIZACJI

wymiar w świetle muru

wymiar w świetle ocieplenia

A

B

C

D

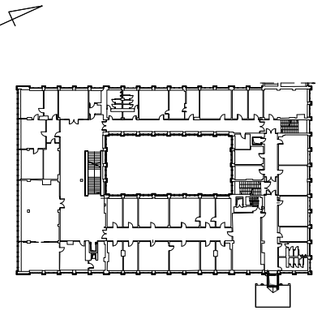

LEGENDA:

- ściany istniejące
- ściany istniejące ocieplone
- ściany istniejące do wyburzenia
- ściany projektowane wewnętrzne GK
- główne wejścia do budynku — WEJŚCIE GŁÓWNE
- techniczne wejścia do budynku
- istniejące wyjścia ewakuacyjne
- P1 opisy warst przegród

S21 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NRO

TYNK	--
TERMOIZOLACJA – WEŁNA MINERALNA	16cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA	--

S22 ŚCIANA FUNDAMENTOWA (część podziemna)

PŁYT Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO LUB PŁYT XPS O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA NIE WYŻSZYM NIŻ =< 0,04 [W/MK]	16cm
IZOLACJA PRZECIW WODNA	--
ISTNIEJĄCA ŚCIANA	--
TYNK	--
FARBA	--

S23 ŚCIANA FUNDAMENTOWA NRO (część podziemna)

TYNK SILIKONOWY WG. KATALOGU Z-1.4U BWAT PRZY GRUBOŚCI 1,5B NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ O WZ GORSZYCH PARAMETRACH	--
PŁYT Z WEŁNY MINERALNEJ O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA NIE WYŻSZYM NIŻ =<0,04 [W/MK]	16cm
ISTNIEJĄCA ŚCIANA	--
TYNK	--
FARBA	--

D1 DACH GŁÓWNY NRO

IZOLACJA PRZECIWWODNA EPDM	0.5cm
WARSTWA GRUNTUJĄCA	--
ISTNIEJĄCA FOLIA NA DACHU W SPADKU	--
TERMOIZOLACJA – WEŁNA MINERALNA	21cm
PAROIZOLACYJNA	--
STROP ISTNIEJĄCY	--
SUFITY PODWIESZANY–PŁYTY G–K	--

D2 DACH NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM I WEJŚCIOWĄ NRO

IZOLACJA PRZECIWWODNA EPDM	0.5cm
SYSTEMOWA PAPA FIOKRALDOWA	--
TERMOIZOLACJA – STYROPIAN (EKSPANDOWANY	31cm
PAROIZOLACYJNA	--
STROP ISTNIEJĄCY	--
SUFITY PODWIESZANY–PŁYTY G–K	--

D3 PODŁOGI NRO

TYNK	--
TERMOIZOLACJA – WEŁNA MINERALNA	26cm
STROP ISTNIEJĄCY	--

UWAGA!

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO WIODĄCY. WSZELKIE PROJEKTY BRANŻOWE MUSZĄ BYĆ ROZPATRYWANE ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ GENERALNEGO WYKONAWCĘ ABY, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC DOKONAŁ WERYFIKACJI WYMIARÓW ZAWARTYCH W PROJEKCIE

WE SZYSTKICH KORYTACH I RYNNACH ODWADNIAJĄCYCH ZAMONTOWAĆ KABEL GRZEWCZY

1. Ze względu na usytuowanie i charakter inwestycji, wszystkie wymiary i cechy należy na bieżąco sprawdzać na budowie, a zaistniałe niezgodności poniężczy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi, a stanem faktycznym, należy wyjaśniać i uzgadniać z głównym projektantem i projektantami branżowymi.
2. Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych stosować zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montażowych tjpodobnymi uregulowaniami branżowymi.
3. Teren budowy powinien być przygotowany przez odpowiednie wyzdzierlie, uporządkowanie i zabezpieczenie pod względem BHP.W czasie wykonywania robót należy ścisłe przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie BHP. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót na budowie powinni zostać przeszkoleni w kwestiach BHP i p.poż.
4. Wszystkie wymiary podane są w stanie surowym ścian bielkowych i murowanych, oraz wykończonych ścian głosowo-kartonowych.
5. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa pożż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty).
6. Uwagi i opisy zamieszczone w opisie technicznym stanowią integralną część niniejszego opracowania.
7. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 04.02.94).

Wszystkie informacje zawarte w projekcie stanowią własność biura: CZEGEKO Sp. z O.O. i nie wolno ich użyć ponownie, kopiować i reprodukować bez jej pisemnej zgody.

CZEGEKO Sp. z O.O.
PLAC GEN. WŁ.SIKORSKIEGO 2
31-115 KRAKÓW
e-mail: czegeko@wp.pl tel/fax: 12 429 29 24

INWESTOR	Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
OBIEKT	Budynek Biblioteki Głównej w Krakowie na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27, 31-510 Kraków
ZADANIE	Wykonanie termomodernizacji budynku Biblioteki Głównej na terenie Kampusu Uniwersytet Ekonomicznyw Krakowie przy ul. Rakowickiej 27 na działce 225/2 jednostka ewidencyjna śródmieście.
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Przemysław Czubaj Nr Upr. MOPIA/044/2004
SPRAWDZIŁ.	mgr inż.arch.Justyna Dzkura Nr Upr. MPOIA/097/2015
FAZA	PW (projekt wykonawczy) — SKALA 1:100
BRANŻA	ARCHITEKTURA — DATA lipiec 2016
TEMAT RYS.	I PIĘTRO — RYS. NR 4

UWAGA

WSZYSTKIE FILARY ELEWACYJNE DOPROWADZIĆ DO JEDNAKOWEGO WYMIARU ZEWNĘTRZNEGO 75 CM POPRZEZ DOCIEPLENIE WEŁNĄ MINERALNĄ ORAZ DO WYMIARU WEWNĘTRZNEGO OK. 70 CM POPRZEZ DOMUROWANIE BLOCZKAMI YTONG

NALEŻY ZACHOWAĆ WSPÓŁOSIOWOŚĆ OKIEN W PIONIE NA KAŻDYM PIĘTRZE