DETAL 'F' ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

WIDOK FRAGMENTU ELEWACJI PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ SKALA 1:50

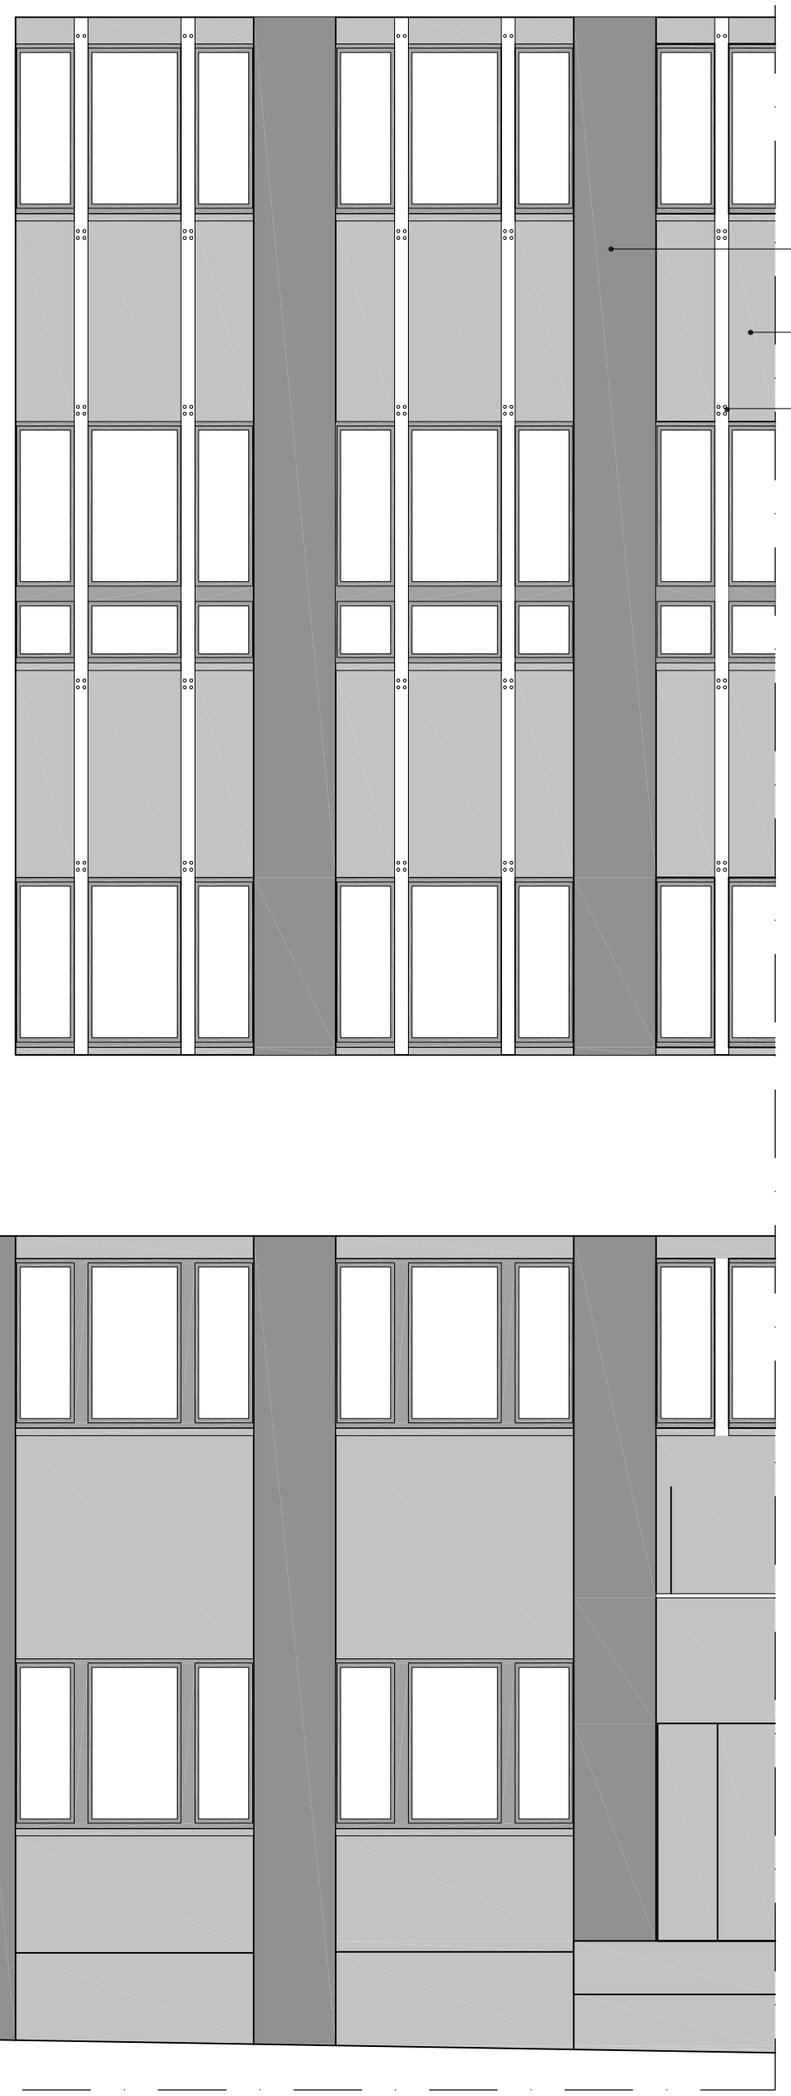

System ociepleniowy ETICS Baumit Star z wyprawą cienkowarstwową SilikonTop 1,0mm lub równoważny wg opisu technicznego

System ociepleniowy ETICS Baumit Star z wyprawą cienkowarstwową CretivTop Fine, Pearl lub równoważny wg opisu technicznego

System ociepleniowy ETICS Baumit Star z wyprawą cienkowarstwową CretivTop Fine, Silk lub równoważny wg opisu technicznego

Mocowanie listw na kątownikach stalowych wg. wytycznych producenta, szczegółowe rysunki warsztatowe sporządzić na etapie wykonawczym oraz uzgodnić z projektantem i producentem. Montaż listew w pasach międzyokiennych. Zabrania się kotwienia listwy do słupka okiennego.

PRZEKRÓJ POZIOMY 1-1

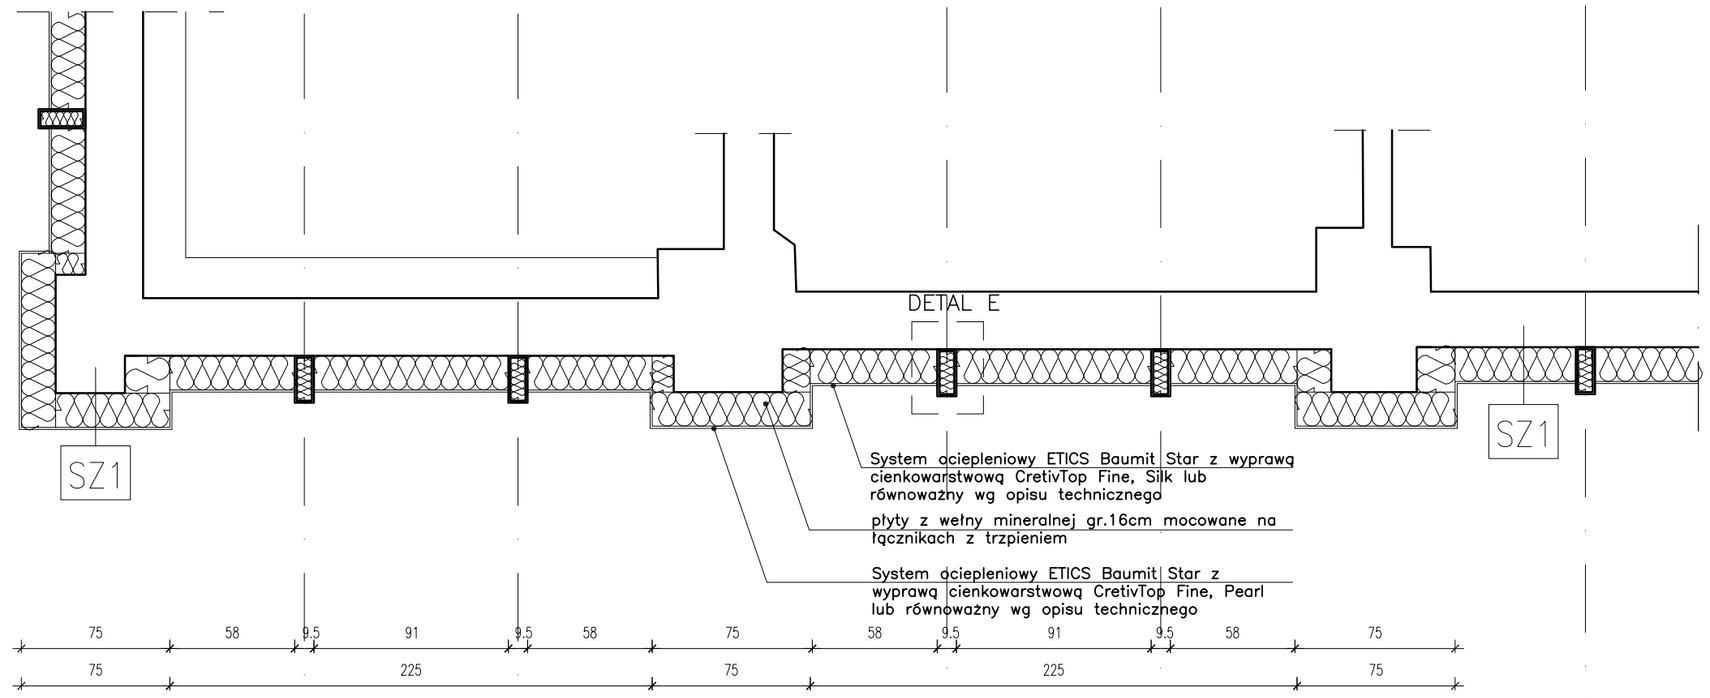

PRZEKRÓJ POZIOMY 2-2

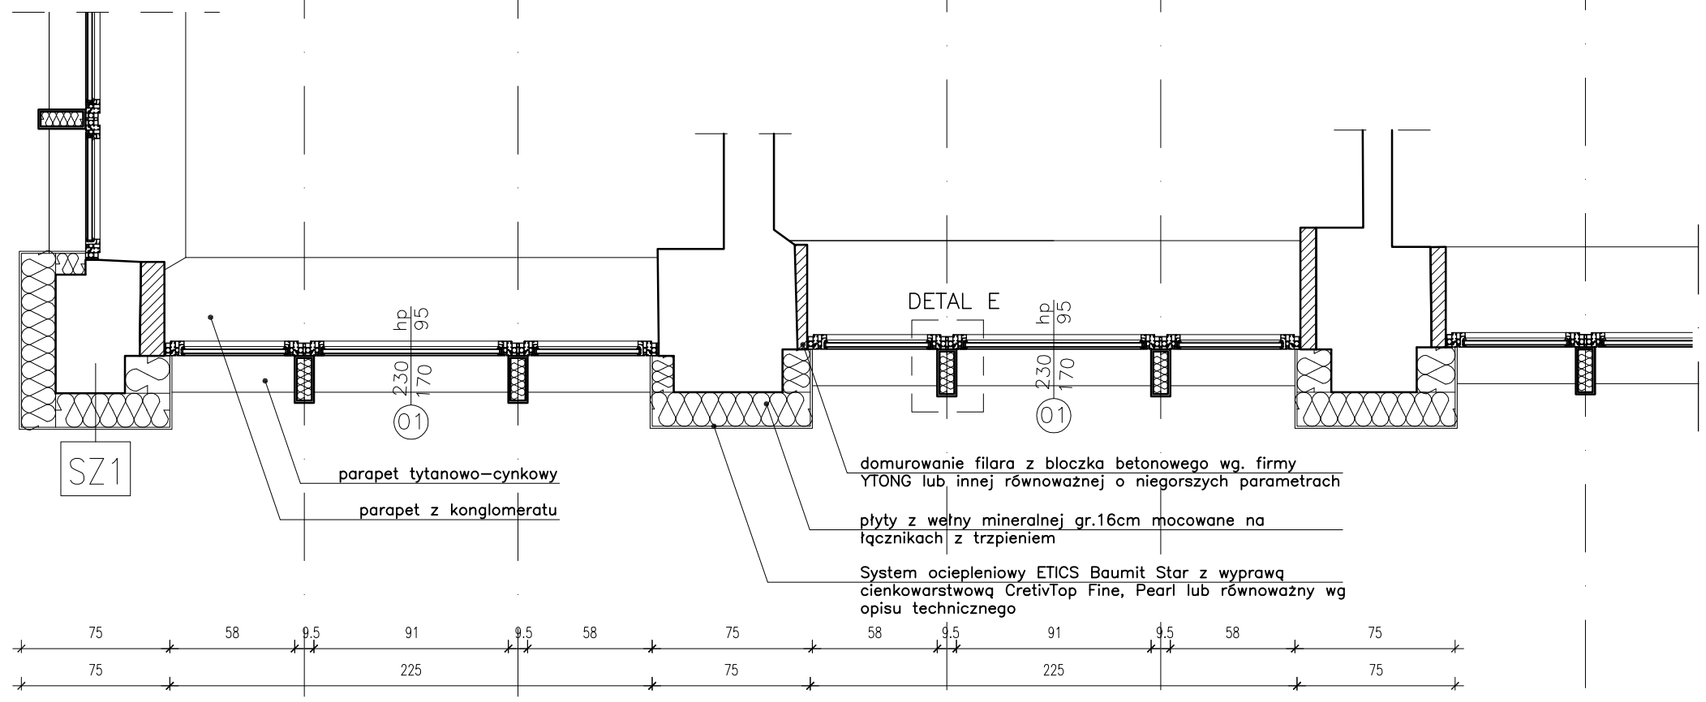

PRZEKRÓJ POZIOMY 3-3

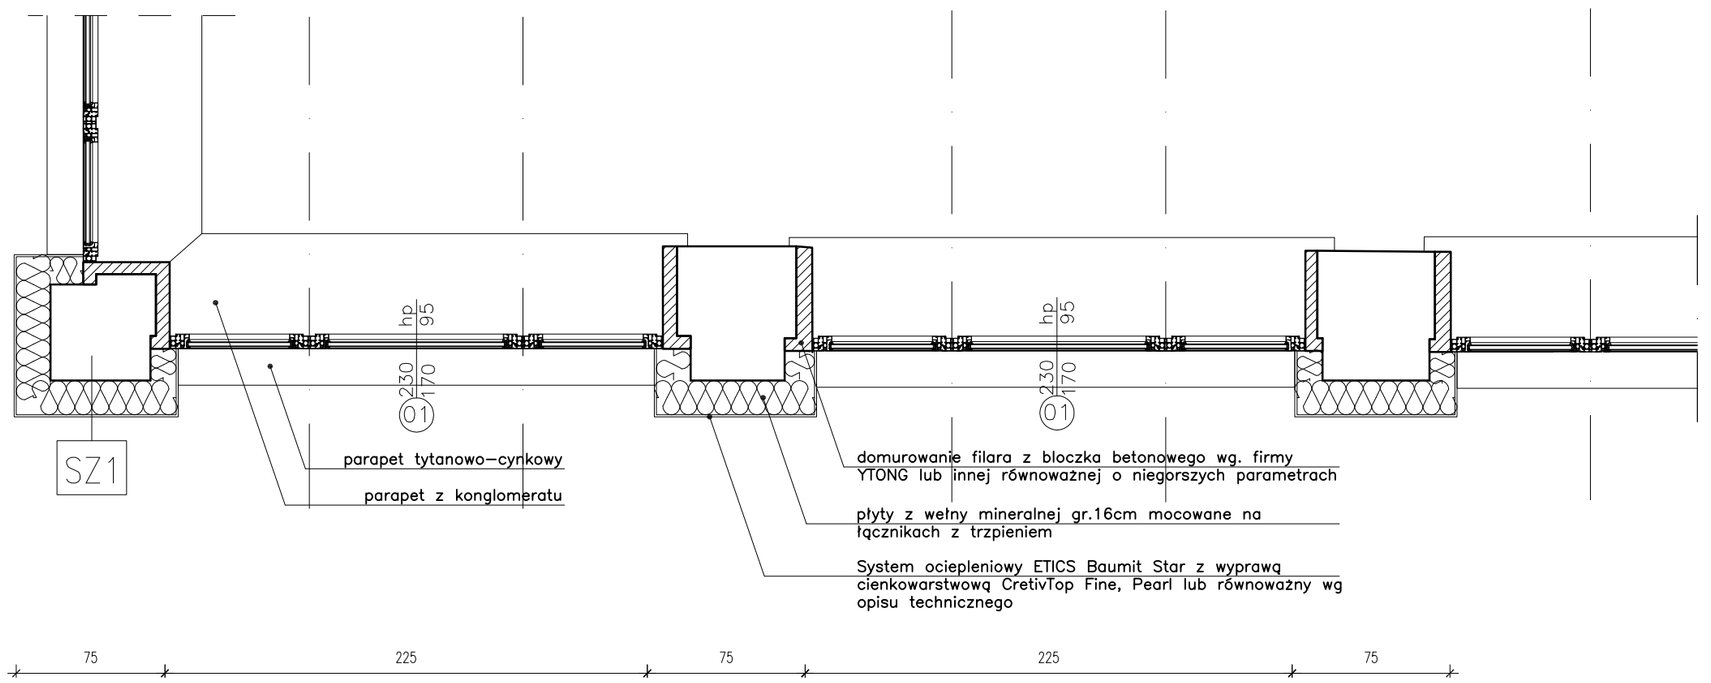

UWAGA

WSZYSTKIE FILARY ELEWACYJNE DOPROWADZIC DO JEDNAKOWEGO WYMIARU ZEWNĘTRZNEGO 75 CM
POPRZEZ DOCIEPLENIE WEŁNĄ MINERALNĄ ORAZ DO WYMIARU WEWNĘTRZNEGO OK. 70 CM POPRZEZ DOMUROWANIE BLOCZKAMI YTONG

NALEŻY ZACHOWAĆ WSPÓŁOSIOWOŚĆ OKIEN W PIONIE NA KAŻDYM PIĘTRZE

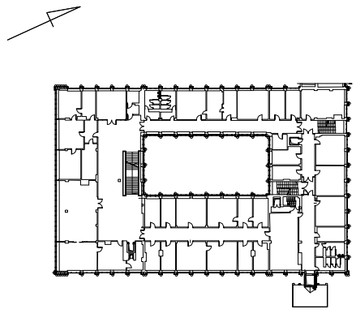

LEGENDA:

- ściany istniejące
- ściany istniejące ocieplone
- ściany istniejące do wyburzenia
- ściany projektowane wewnętrzne GK
- główne wejście do budynku — WEJŚCIE GŁÓWNE
- techniczne wejście do budynku
- istniejące wyjścia ewakuacyjne
- P1 opisy warst przegród

SZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA MRO

TYNK	--
TERMOIZOLACJA – WEŁNA MINERALNA	16cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA	--

SZ2 ŚCIANA FUNDAMENTOWA (część podziemna)

PŁYTY Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO LUB PŁYTY XPS O WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPŁA NIE WYŻSZYM NIŻ =< 0,04 [W/mK]	16cm
IZOLACJA PRZECIW WODNA	--
ISTNIEJĄCA ŚCIANA	--
TYNK	--
FARBA	--

SZ3 ŚCIANA FUNDAMENTOWA MRO (część nadziemna)

TYNK SILIKONOWY WG. KATALOGU F-MU BAMIT SILIKONTOP, LUB RÓWNOWAŻNY O NIE GORSZYCH PARAMETRACH	--
PŁYT Z WEŁNY MINERALNEJ O WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPŁA NIE WYŻSZYM NIŻ =<0,04 [W/mK]	16cm
ISTNIEJĄCA ŚCIANA	--
TYNK	--
FARBA	--

D1 DACH GŁÓWNY MRO

IZOLACJA PRZECIWWODNA EPDM	0.5cm
WARSTWA GRUNTUJĄCA	--
KSZTAŁKA SPADKI DACHU W SPADKU	--
TERMOIZOLACJA – WEŁNA MINERALNA	21cm
PAROIZOLACYJNA	--
STROP ISTNIEJĄCY	--
SUFIT PODWIESZANY- PŁYTY G-K	--

D2 DACH NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM I WEJŚCIOWEJ MRO

IZOLACJA PRZECIWWODNA EPDM	0.5cm
SYSTEMOWA PAPA PODKŁADOWA	--
TERMOIZOLACJA – STYROPIAN EKSPANDOWANY	21cm
PAROIZOLACYJNA	--
STROP ISTNIEJĄCY	--
SUFIT PODWIESZANY- PŁYTY G-K	--

D3 PODDASZE MRO

TYNK	--
TERMOIZOLACJA – WEŁNA MINERALNA	26cm
STROP ISTNIEJĄCY	--

UWAGA!

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO WIODĄCY.
WSZELKIE PROJEKTY BRANŻOWE MUSZĄ BYĆ ROZPATRYWANE ŁĄCZNIE
Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ GENERALNEGO WYKONAWCĘ ABY, PRZED PRZYSTĄPIENIEM
DO PRAC DOKONAŁ WERYFIKACJI WYMIARÓW ZAWARTYCH W PROJEKCIE

WE SZYSTKICH KORYTACH I RYNNACH ODWADNIAJĄCYCH ZAMONTOWAĆ KABEL GRZEWCZY

1. Ze względu na usytuowanie i charakter inwestycji, wszystkie wymiary i rzędne należy
na bieżąco sprawdzać na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem
architektoniczno-budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi, a stanem istniejącym, należy wyjaśniać i
uzgadniać z głównym projektantem i projektantami branżowymi.
2. Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
z zachowaniem szczególnej ostrożności pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Zakres wykonania i
obowiązki przy robotach budowlanych stosować zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
Budowlano-Montażowych (pododnymi uregulowaniami branżowymi.
3. Teren budowy powinien być przygotowany przez odpowiednie wyzdzielenie, uporządkowanie i zabezpieczenie
pod względem BHP.W czasie wykonywania robót należy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów w
zakresie BHP. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót na budowie powinni zostać przeszkoleni
w kwestiach BHP i p.poż.
4. Wszystkie wymiary podane są w stanie surowym ścian żelbetowych i murowanych,
oraz wykończonych ścian gipsowo-kartonowych.
5. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały normom
bezpieczeństwa pożd. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty).
6. Uwagi i opisy zamieszczone w części technicznym stanowią integralną część niniejszego opracowania.
7. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 04.02.94).
Wszystkie informacje zawarte w projekcie stanowią własność biura:
CZEGEKO Sp. z O.O. i nie wolno ich użyć ponownie, kopiować i reprodukować bez jej pisemnej zgody.

CZEGEKO Sp. z O.O.
PLAC GEN. WŁ. SIKORSKIEGO 2
31-115 KRAKÓW
e-mail: czegeko@wp.pl tel/fax: 12 429 29 24

INWESTOR	Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków	
OBIEKT	Budynek Biblioteki Głównej w Krakowie na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27, 31-510 Kraków	
ZADANIE	Wykonanie termomodernizacji budynku Biblioteki Głównej na terenie Kampusu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27 na działce 225/2 jednostka ewidencyjna śródmieście.	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Przemysław Czubaj Nr Upr. MOPIA/044/2004	
SPRAWDZIŁ	mgr inż.arch. Justyna Dutra Nr Upr. MPOIA/097/2015	
FAZA	PW (projekt wykonawczy)	SKALA 1:20
BRANŻA	ARCHITEKTURA	DATA lipiec 2016
TEMAT RYS.	DETAL F	RYS. NR 17