wymiar w świetle ocieplenia
wymiar w świetle muru

Pawilon E nieobjęty opracowaniem

1 toaleta dla niepełnosprawnych 3.15 10.22 m2
2 toaleta męska 3.17 14.66 m2
3 toaleta damska 3.18 14.56 m2
4 korytarz 3.16 70.77 m2
5 klatka schodowa 3.26,28 23.64 m2
6 hol 3.02 175.70 m2
7 korytarz 3.29 21.16 m2
8 klatka schodowa 3.36 18.63 m2
9 korytarz 3.37 41.81 m2
10 klatka schodowa 3.45 15.58 m2
11 korytarz 3.35 8.88 m2
4 toaleta męska 3.40 13.69 m2
5 toaleta damska 3.41 13.58 m2

Biblioteka 203B gabinet dyrektora 3.12 24.52 m2
Biblioteka 203A z-ca dyrektora 3.13 14.57 m2
208 Sala wystawowa 3.14 32.13 m2
Biblioteka 203C sekretariat 3.11 28.00 m2
Biblioteka 16 korytarz 3.10 11.13 m2
Biblioteka 203D z-ca dyrektora 3.09 25.21 m2
Biblioteka 6 magazyn 3.08 20.26 m2
3 klatka schodowa 3.01 29.07 m2
Sala katalogowa 202 sala cicha (komputerowa) 3.07 88.64 m2
Sala katalogowa 202A czytelnia główna 42.48 m2
Sekretarz naukowy biblioteki 201 sekretariat 3.06 28.43 m2
201A magazyn 3.05 11.26m2
Katedra filozofii 241 sekretariat 3.47 16.85 m2
Katedra filozofii 240 pokój filozofii człowieka pom. biurowe 3.48 16.03 m2
239 Sekcja magazynów 3.49 32.91 m2
Katedra filozofii 235 pom. biurowe 3.58 16.00 m2
Katedra filozofii 234 kierownik 3.57 15.46 m2
233 Oddział gromadzeń zbiorów 3.56 32.85 m2
Wydawnictwo 209 sekretariat 3.19 32.35 m2
Wydawnictwo 210A redaktor naczelny 3.20 17.20 m2
Wydawnictwo 210B redakcja 3.21 14.74 m2
Wydawnictwo 211 redakcja 3.22 34.34 m2
Wydawnictwo 212 redakcja 3.23 16.83 m2
Wydawnictwo 213 redakcja 3.24 15.56 m2
Katedra procesu zarządzania 214 sala ćwiczeń 3.27 47.29 m2
225 Sekcja e-wydawnictw biblioteki 3.29 8.97 m2
Oddział opracowania zbiorów 226 kierownik 3.33 17.87 m2
Fundacja biblioteki 227 pom. biurowe 3.32 15.17 m2
Kontrola i selekcja księgozbioru 216 pom. biurowe 3.30 32.69 m2
Oddział opracowania zbiorów 217 pom. biurowe 3.31 32.72 m2
Oddział opracowań zbiorów 218 pom. biurowe 3.38 33.28 m2
Sekcja biblioteki zakładowej 219 pom. biurowe 3.39 15.34 m2
Oddział informatyzacji 238 kierownik 3.50 32.76 m2
Oddział informatyzacji 237 pom. biurowe 3.51 16.03 m2
Oddział informatyzacji 236 serwerownia 3.52 17.14 m2
Oddział gromadzeń zbiorów 232 kierownik 3.55 32.82 m2
Oddział gromadzeń zbiorów 231 pom. biurowe 3.54 15.57 m2
Pracownia reprograficzna 230 pom. biurowe 3.53 15.64 m2
229 Sala dydaktyczna 3.42 64.04 m2

WINDA NIE PODLEGA TERMOMODERNIZACJI

DETAL D
DETAL F

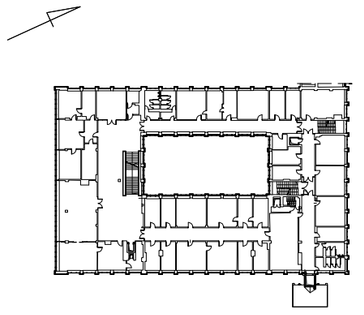

LEGENDA:

- ściany istniejące
- ściany istniejące ocieplone
- ściany istniejące do wyburzenia
- ściany projektowane wewnętrzne GK
- główne wejście do budynku (WEJŚCIE GŁÓWNE)
- techniczne wejście do budynku
- istniejące wyjścia ewakuacyjne
- P1 opisy warst przegród

S21 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NR0

TYNK	--
TERMOIZOLACJA – WEŁNA MINERALNA	16cm
ŚCIANA ISTNIEJĄCA	--

S22 ŚCIANA FUNDAMENTOWA (część podziemna)

PŁYTY Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO LUB PŁYTY XPS O WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPŁA NIE WYŻSZYM NIŻ =< 0,04 [W/MK]	16cm
IZOLACJA PRZECIW WODNA	--
ISTNIEJĄCA ŚCIANA	--
TYNK	--
FARBA	--

S23 ŚCIANA FUNDAMENTOWA NR0 (część nadziemna)

PŁYTA ELEWACYJNA Z WEŁNY SKALNEJ O GĘSTOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 110 KG/M3 LUB RÓWNOWAŻNYCH PARAMETRACH	--
PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ O WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPŁA NIE WYŻSZYM NIŻ =<0,04 [W/MK]	16cm
ISTNIEJĄCA ŚCIANA	--
TYNK	--
FARBA	--

D1 DACH GŁÓWNY NR0

IZOLACJA PRZECIWWODNA EPDM	0,5cm
GRUNT SYSTEMOWY	--
ISTNIEJĄCA PŁYTA DACHU BEZ SPADKU	--
TERMOIZOLACJA – WEŁNA MINERALNA	21cm
PAROIZOLACYJNA	--
STROP ISTNIEJĄCY	--
SUFIT PODWIESZANY= PŁYTY G-K	--

D2 DACH NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM I WEJŚCIOWĄ NR0

IZOLACJA PRZECIWWODNA EPDM	0,5cm
PAPA PODKŁADOWA	--
TERMOIZOLACJA – STYROPIAN EKSPANDOWANY	21cm
PAROIZOLACYJNA	--
STROP ISTNIEJĄCY	--
SUFIT PODWIESZANY= PŁYTY G-K	--

D3 PODŁOGI NR0

TYNK	--
TERMOIZOLACJA – WEŁNA MINERALNA	26cm
STROP ISTNIEJĄCY	--

UWAGA!

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO WIODĄCY.
WSZELKIE PROJEKTY BRANŻOWE MUSZĄ BYĆ ROZPATRYWANE ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM

ZOBOWIĄZUJE SIĘ GENERALNEGO WYKONAWCĘ ABY, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC DOKONAŁ WERYFIKACJI WYMIARÓW ZAWARTYCH W PROJEKCIE

WE SZYSTKICH KORYTACH I RYNNACH ODWADNIAJĄCYCH ZAMONTOWAĆ KABEL GRZEWCZY

1. Ze względu na usytuowanie i charakter inwestycji, wszystkie wymiary i rzędne należy na bieżąco sprawdzać na budowie, a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi, a stanem istniejącym, należy wyjaśniać i uzgadniać z głównym projektantem i projektantami branżowymi.
2. Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczególnej ostrożności pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych stosować zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych (podobnymi uregulowaniami branżowymi.
3. Teren budowy powinien być przygotowany przez odpowiednie wydzielenie, uporządkowanie i zabezpieczenie pod względem BHP.W czasie wykonywania robót należy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie BHP. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót na budowie powinni zostać przeszkoleni w kwestiach BHP i p.poż.
4. Wszystkie wymiary podane są w stanie surowym ścian żelbetowych i murowanych, oraz wykończonych ścian gipsowo-kartonowych.
5. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadały normom bezpieczeństwa pożar, i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty).
6. Uwagi i opisy zamieszczone w całej technicznym stanowią integralną część niniejszego opracowania.
7. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 04.02.94).

Wszystkie informacje zawarte w projekcie stanowią własność biura:
CZEGEKO Sp. z O.O. i nie wolno ich użyć ponownie, kopiować i reprodukować bez jej pisemnej zgody.

CZEGEKO Sp. z O.O.
PLAC GEN. WŁ.SIKORSKIEGO 2
31-115 KRAKÓW
e-mail: czegeko@wp.pl tel/fax: 12 429 29 24

INWESTOR	Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
OBIEKT	Budynek Biblioteki Głównej w Krakowie na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27, 31-510 Kraków
ZADANIE	Wykonanie termomodernizacji budynku Biblioteki Głównej na terenie Kampusu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27 na działce 225/2 jednostka ewidencyjna śródmieście.
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Przemysław Czubaj Nr Upr. MOPIA/044/2004
SPRAWDZIŁ.	mgr inż.arch.Justyna Dżura Nr Upr. MPOIA/097/2015
FAZA	PW (projekt wykonawczy)
SKALA	1:100
BRANŻA	ARCHITEKTURA
DATA	lipiec 2016
TEMAT RYS.	II PIĘTRO
RYS. NR	5

UWAGA

WSZYSTKIE FILARY ELEWACYJNE DOPROWADZIC DO JEDNAKOWEGO WYMIARU ZEWNĘTRZNEGO 75 CM
POPRZEZ DOCIEPLENIE WEŁNĄ MINERALNĄ ORAZ DO WYMIARU WEWNĘTRZNEGO OK. 70 CM POPRZEZ DOMUROWANIE BLOCZKAMI YTONG
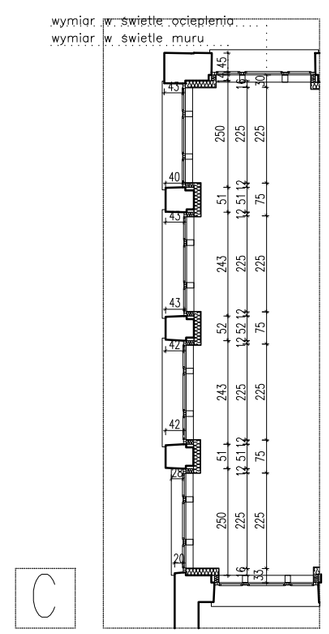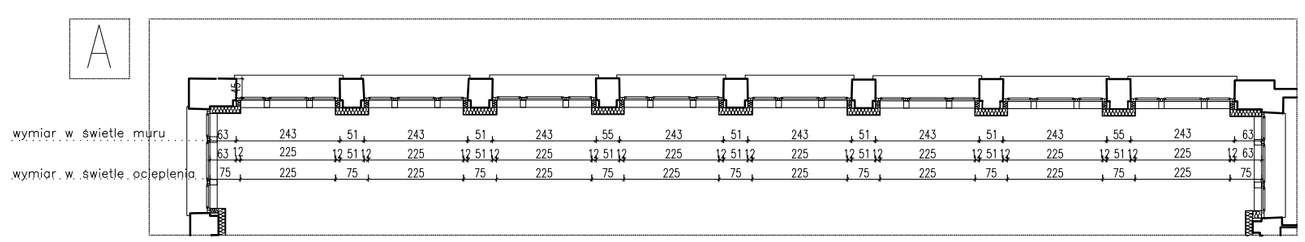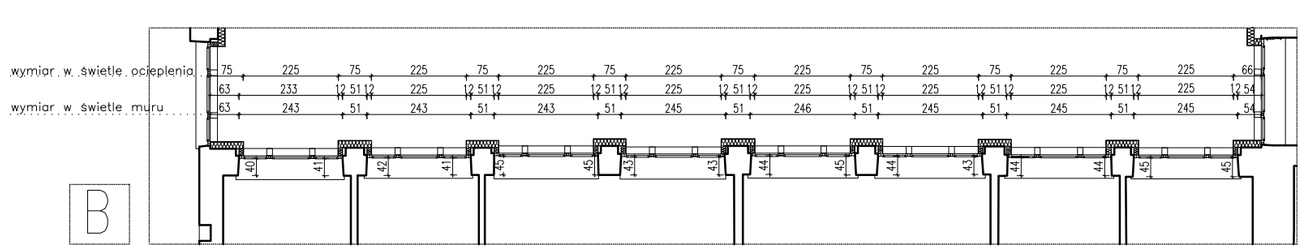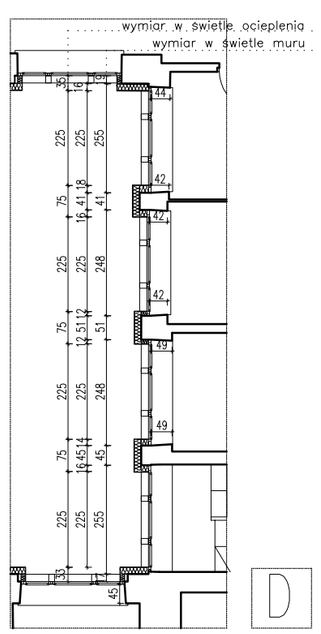
NALEŻY ZACHOWAĆ WSPÓŁOSIOWOŚĆ OKIEN W PIONIE NA KAŻDYM PIĘTRZE