WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO - WYWIEWNA
RZUT PARTERU SKALA 1:50

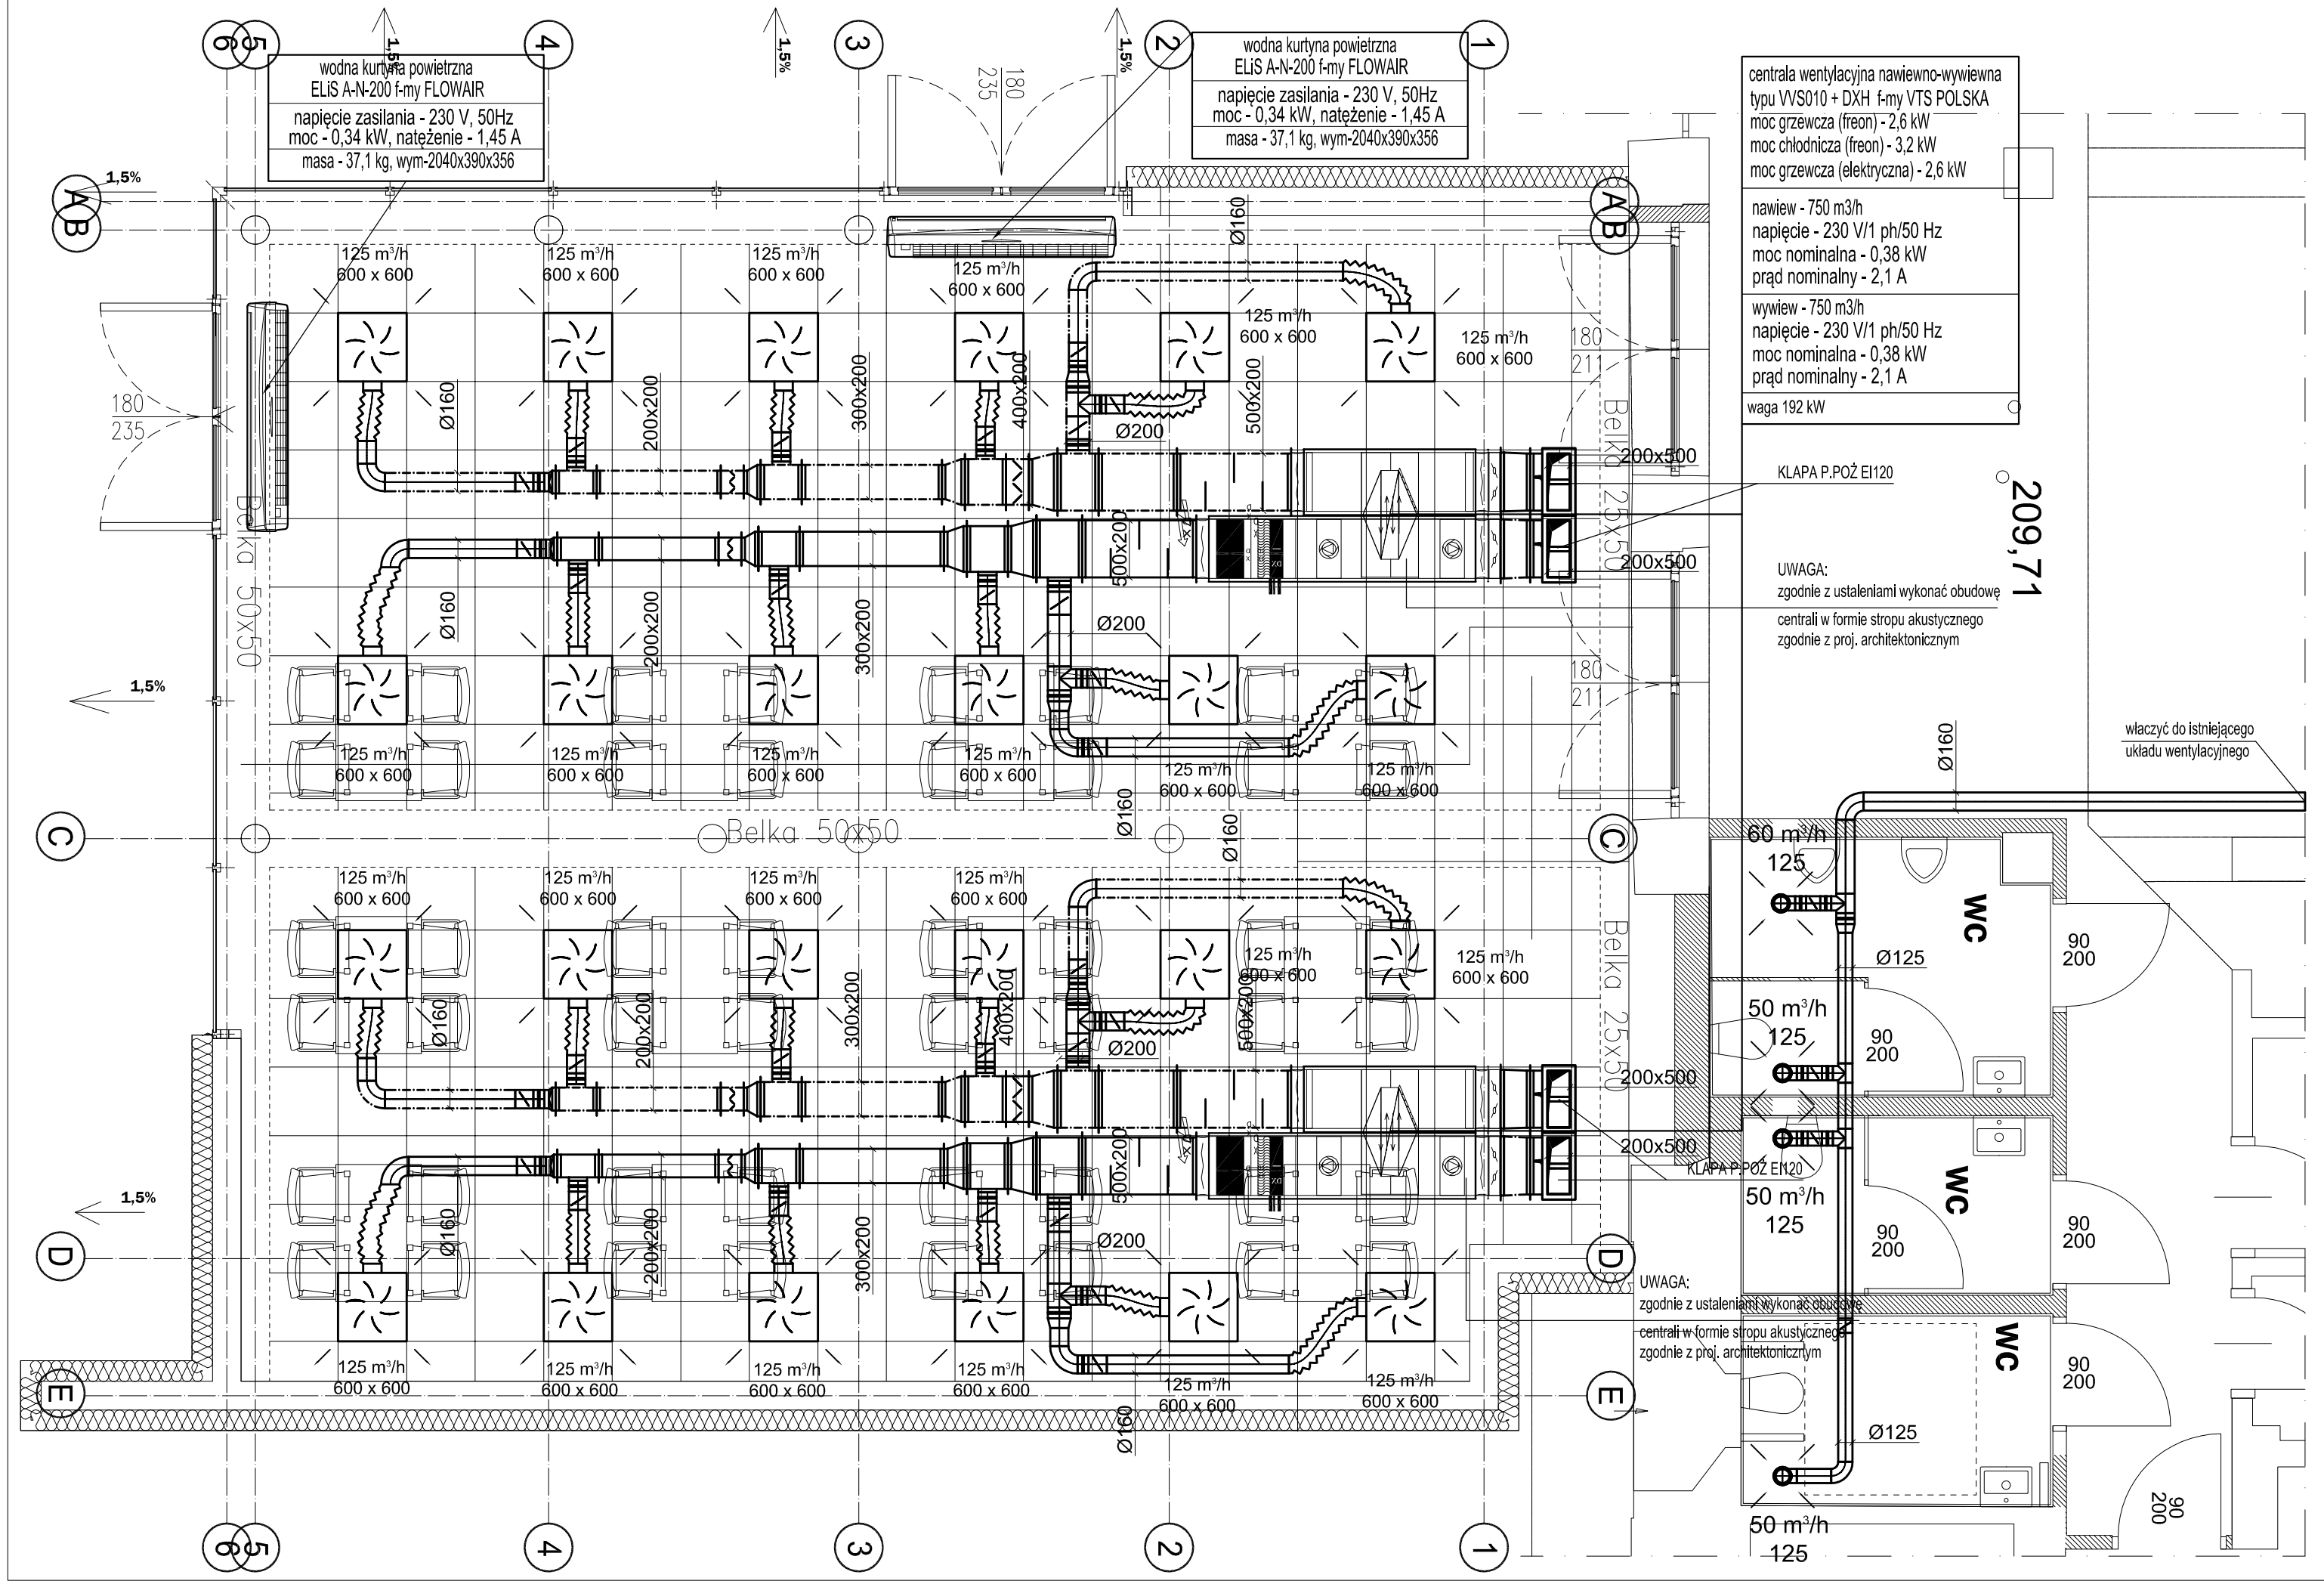

KANAŁ PROSTOKĄTNY	
KANAŁ OKRĄGŁY TYPU SPIRO	
KANAŁ OKRĄGŁY TYPU FLEX	
CENTRALA KLIMATYZACYJNA	
TŁUMIK AKUSTYCZNY	
NAWIEWNIK WIROWY	
ANEMOSTAT	
ZAWÓR WENTYLACYJNY	
PRZEPUSTNICA WIELOPŁASZCZYZNOWA PRZEPUSTNICA JEDNOPŁASZCZYZNOWA	
CZERPNIA, WYRZUTNIA ŚCIENNA	

Należy przewidzieć ewentualne zmiany wynikające ze zmiany elementów i urządzeń.

Elementy widoczne tj. nawiewniki i kratki uzgodnić z Inwestorem.

Kanały wentylacyjne izołować zgodnie z opisem technicznym.

Miejsca przejść kanałów wentylacyjnych przez ściany i stropy należy odpowiednio uszczelnić.

Przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody o odporności ogniowej wyposażyć w klapy przeciwpożarowe o odporności ogniowej równej przegrodzie.

Każdy element nawiewny i wywiewny należy wyposażyć w przepustnicę.

Przed zamówieniem nawiewników, wywiewników, czerpni i wyrzutni uzgodnić ich kolor z architektem.

Przed zamówieniem kształtek i kanałów sprawdzić wymiary w miejscu montażu.

Kształtki łączące urządzenia z kanałami wentylacyjnymi zamawiać po sprawdzeniu wymiarów w miejscu montażu.

Kanały wentylacyjne podwieszać do konstrukcji budynku stosując standardowe zawiesia. Rozstaw zawiesi zgodnie z warunkami technicznymi.

W kanałach wentylacyjnych należy zamontować odpowiednią ilość klap rewizyjnych umożliwiających czyszczenie instalacji zgodnie z opisem technicznym.

Przed i za urządzeniami wytwarzającymi drgania należy zainstalować króćce elastyczne.

Projekt należy rozpatrywać wspólnie z rysunkami koordynacyjnych instalacji na obiekcie.

Nazwa projektu:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PAWILONU E UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO MIESZCZĄCEGO KLUB STUDENCKI „ZAUEK" WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I KOMUNIKACYJNĄ PRZY UL. RAKOWICKIEJ 27 W KRAKOWIE, NA DZ. NR 225/2, OBR. 8, J.EWID. ŚRÓDMIEŚCIE
Treść rysunku:	WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO - WYWIEWNA RZUT PARTERU
Inwestor:	UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE UL. RAKOWICKA 27, 31–510 KRAKÓW
Adres inwestycji:	DZ. NR 225/2 OBR. 8, J.EWID. ŚRÓDMIEŚCIE PRZY UL. RAKOWICKIEJ 27 W KRAKOWIE
Projektant:	mgr inż. Hubert Siwiec MAP/0226/P00S/09
Sprawdzający:	mgr inż. Wojciech Siwiec 406/2001
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY
Skala:	1:50
Nr Ark.	WM-01
Branża:	SANITARNA
Data:	10.2019